

岩泉町地球温暖化防止等実行計画（第5版）進捗状況【令和7年度】

1 町の事務事業におけるエネルギー使用量


(単位：%)

区分	基準年度 (H25)	R6	R7	目標年度 (R12)	基準年度比 増減率	前年度比 増減率
電気(kWh)	1,776,279	1,593,337	1,609,930	1,681,159	▲9.4	1.0
ガソリン(ℓ)	46,530	37,495	36,707	37,859	▲21.1	▲2.1
灯油(ℓ)	118,221	94,314	83,146	100,177	▲29.7	▲11.8
軽油(ℓ)	43,484	30,907	23,682	29,256	▲45.5	▲23.4
A重油(ℓ)	17,570	1,500	700	2,137	▲96.0	▲53.3
LPG(m³)	4,338	2,930	2,919	3,128	▲32.7	▲0.4

2 町の事務事業における二酸化炭素排出量

(単位：kg-CO₂、%)

区分	基準年度 (H25)	R6	R7	目標年度 (R12)	基準年度比 増減率	前年度比 増減率
電気	994,717	640,521	745,572	0	▲25.0	16.4
ガソリン	108,027	85,868	84,063	86,702	▲22.2	▲2.1
灯油	294,310	236,038	208,088	250,712	▲29.3	▲11.8
軽油	112,404	80,961	62,033	76,636	▲44.8	▲23.4
A重油	47,608	4,129	1,927	5,883	▲96.0	▲53.3
LPG	28,401	19,153	19,084	20,451	▲32.8	▲0.4
計	1,585,467	1,066,670	1,120,767	440,384	▲29.3	5.1

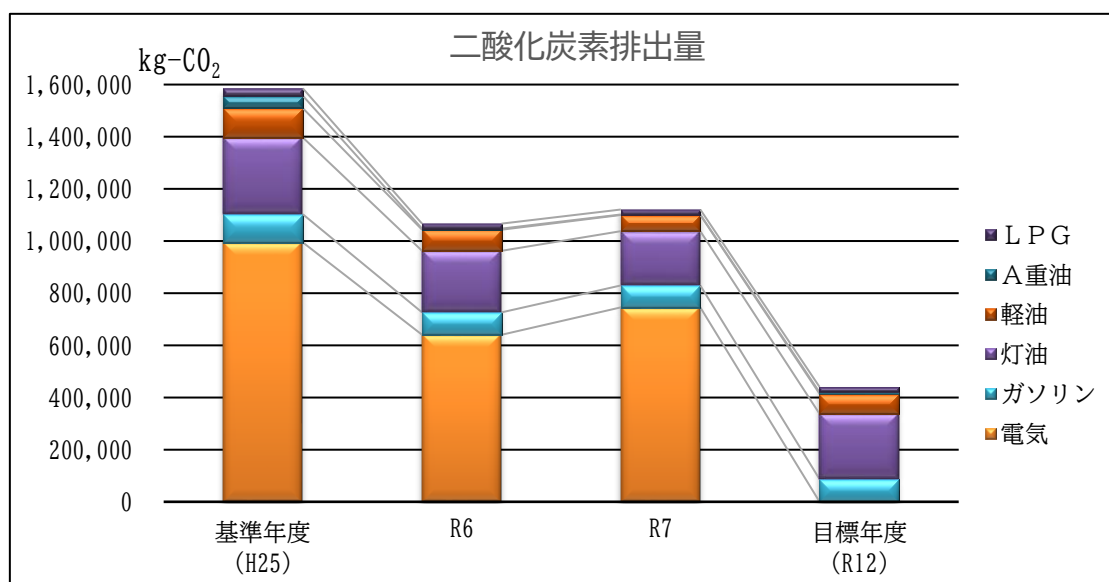

3 増減の理由

(1) 増加の理由 電気使用量が前年度と比較して増加した理由は、主に猛暑による冷房の使用機会の増加と、小川地区複合施設の供用開始によるもの。

また、二酸化炭素排出量を換算する際の電気の排出係数が次のとおり変更となったことによるもの。

R6：0.402kg-CO₂/kWh → R7：0.421kg-CO₂/kWh、0.544kg-CO₂/kWh

(2) 減少の理由 灯油及びA重油の使用量が前年度と比較して減少した理由は、暖房の使用機会が減少したことによるもの。

軽油使用量が前年度と比較して減少した理由は、災害がなかったことや積雪が少なかったことによるもの。(令和6年度は、台風災害による稼働が多かった。)